

Dossier Technique Immobilier






Numéro de dossier : 2021-03-1593
Date du repérage : 15/03/2021

Désignation du ou des bâtiments	Désignation du propriétaire	
<p><i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ...Isère Adresse : Commune :</p> <p>Références cadastrales non communiquées</p> <p>Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété</p> <p>Périmètre de repérage : (appartement)</p>	<p><i>Désignation du client :</i> Nom et prénom : ... Adresse :</p>	
Objet de la mission :		
<input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition <input type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites <input type="checkbox"/> Etat parasitaire <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Risques et Pollutions (ERP) <input type="checkbox"/> Etat des lieux	<input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) <input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP) <input type="checkbox"/> Exposition au plomb (DRIPP) <input type="checkbox"/> Diag Assainissement <input type="checkbox"/> Sécurité piscines <input type="checkbox"/> Etat des Installations gaz <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie	<input checked="" type="checkbox"/> Etat des Installations électriques <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (DTG) <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro <input type="checkbox"/> Ascenseur <input type="checkbox"/> Etat des lieux (Loi Scellier) <input type="checkbox"/> Radon <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés

Résumé de l'expertise n° 2021-03-1593

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
<p><i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Adresse : Commune : Références cadastrales non communiquées</p> <p>Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété</p> <p>Périmètre de repérage : ... Ensemble de la propriété</p>

	Prestations	Conclusion
	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.
	Etat des Risques et Pollutions	Edition en attente de signature de compromis (validité ERP 6 mois).
	DPE	DPE vierge - consommation non exploitable Numéro enregistrement ADEME : 2138V2001843Q



Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 2021-03-1593-
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
Date du repérage : 15/03/2021

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Isère Adresse : Commune : Références cadastrales non communiquées Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété	Donneur d'ordre : Propriétaire :

Le CREP suivant concerne :			
<input checked="" type="checkbox"/>	Les parties privatives	<input checked="" type="checkbox"/>	Avant la vente
<input type="checkbox"/>	Les parties occupées	<input type="checkbox"/>	Avant la mise en location
<input type="checkbox"/>	Les parties communes d'un immeuble	<input type="checkbox"/>	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Sans objet, le bien est vacant	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		<input type="checkbox"/> NON	Nombre total : 0 Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0


Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	DELCAMPE Corinne
N° de certificat de certification	16-742^{le} 07/10/2016
Nom de l'organisme de certification	ABCIDIA CERTIFICATION
Organisme d'assurance professionnelle	AXA ASSURANCES
N° de contrat d'assurance	7469056404
Date de validité :	01/04/2021

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	HEU 5mCi / 1185
Nature du radionucléide	Co57
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	15/11/2016 185MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	289	20	257	5	5	2
%	100	6,9 %	88,8 %	1,7 %	1,7 %	0,7 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par DELCAMPE Corinne le 15/03/2021 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Sommaire

1. Rappel de la commande et des références réglementaires	4
2. Renseignements complémentaires concernant la mission	4
2.1 <i>L'appareil à fluorescence X</i>	4
2.2 <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	5
2.3 <i>Le bien objet de la mission</i>	5
3. Méthodologie employée	6
3.1 <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X</i>	6
3.2 <i>Stratégie de mesurage</i>	6
3.3 <i>Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire</i>	6
4. Présentation des résultats	7
5. Résultats des mesures	7
6. Conclusion	16
6.1 <i>Classement des unités de diagnostic</i>	16
6.2 <i>Recommandations au propriétaire</i>	16
6.3 <i>Commentaires</i>	17
6.4 <i>Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti</i>	17
6.5 <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	17
7. Obligations d'informations pour les propriétaires	18
8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb	18
8.1 <i>Textes de référence</i>	18
8.2 <i>Ressources documentaires</i>	19
9. Annexes	19
9.1 <i>Notice d'Information</i>	19
9.2 <i>Illustrations</i>	20
9.3 <i>Analyses chimiques du laboratoire</i>	20

Nombre de pages de rapport : 20**Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	HEURESIS	
Modèle de l'appareil	HEU 5mCi	
N° de série de l'appareil	1185	
Nature du radionucléide	Co57	
Date du dernier chargement de la source	15/11/2016	Activité à cette date et durée de vie : 185MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T380732	Nom du titulaire/signataire DELCAMPE David
	Date d'autorisation/de déclaration 09/06/2017	Date de fin de validité (si applicable) 10/03/2022
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELCAMPE David	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	DELCAMPE David	

Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Étalonnage entrée	1	15/03/2021	1 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	535	15/03/2021	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (maison individuelle) Ensemble de la propriété
Année de construction	< 1997
Localisation du bien objet de la mission	Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Références cadastrales non communiquées
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	
L'occupant est :	Sans objet, le bien est vacant
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	15/03/2021
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

**Rez de chaussée - Entrée,
1er étage - Hall,
1er étage - Placard hall,
1er étage - Cuisine,
1er étage - Chambre 1,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Séjour,
1er étage - Salon,**

**1er étage - Placard salon,
1er étage - Dégagement,
1er étage - Salle de bain,
1er étage - Wc,
1er étage - Chambre 3,
1er étage - Escaliers combles,
1er étage - Verrière,
1er étage - Terrasse,
Combles - Combles**

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Combles - Combles (Pièce non visée par la réglementation), 1er étage - Terrasse (Pièce non visée par la réglementation)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Combles - Combles	17	7 (41 %)	10 (59 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Entrée	25	-	25 (100 %)	-	-	-
1er étage - Hall	10	-	9 (90 %)	-	1 (10 %)	-
1er étage - Chambre 1	23	-	21 (91,2 %)	1 (4,3 %)	1 (4,3 %)	-
1er étage - Chambre 2	23	-	22 (96 %)	1 (4 %)	-	-
1er étage - Dégagement	15	-	13 (87 %)	-	2 (13 %)	-
1er étage - Séjour	20	-	16 (80 %)	2 (10 %)	-	2 (10 %)
1er étage - Salon	25	-	24 (96 %)	1 (4 %)	-	-
1er étage - Placard hall	12	-	12 (100 %)	-	-	-
1er étage - Placard salon	7	-	7 (100 %)	-	-	-
1er étage - Salle de bain	18	4 (22 %)	14 (78 %)	-	-	-
1er étage - Wc	14	2 (14 %)	12 (86 %)	-	-	-
1er étage - Escaliers combles	12	-	12 (100 %)	-	-	-
1er étage - Chambre 3	29	-	29 (100 %)	-	-	-
1er étage - Verrière	17	4 (24 %)	13 (76 %)	-	-	-
1er étage - Cuisine	20	3 (15 %)	16 (80 %)	-	1 (5 %)	-
1er étage - Terrasse	2	-	2 (100 %)	-	-	-
TOTAL	289	20 (6,9 %)	257 (88,8 %)	5 (1,7 %)	5 (1,7 %)	2 (0,7 %)

Combles - Combles

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Plinthes	Pisé et pierres		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	tuiles sur charpente bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2		Porte (P1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0		0	
3	partie haute (> 1 m)				0,6				
4		Huisserie Porte (P1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
5					partie haute (> 1 m)	0,4			
-		conduit cheminée (C1)	béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		conduit cheminée (C2)	béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		conduit ventilation (C1)	amiante ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		conduit ventilation (C2)	amiante ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		conduit ventilation (C3)	amiante ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
6		Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
7					partie haute (> 1 m)	0			
8		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
9					partie haute (> 1 m)	0,4			
10		Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
11					partie haute (> 1 m)	0,2			
12		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
13					partie haute (> 1 m)	0,3			
14		Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
15					partie haute (> 1 m)	0,4			
16		Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
17					partie haute (> 1 m)	0,2			
18		Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
19					partie haute (> 1 m)	0,1			
20		Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
21					partie haute (> 1 m)	0,2			

Rez de chaussée - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 25 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
22	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,6		0	
23					mesure 2	0,5			
24	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
25					mesure 2	0,2			
26	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,5		0	
27					mesure 2	0,5			
28	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
29					mesure 2	0,4			
30	F	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
31					mesure 2	0,4			
32	A	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
33					partie haute (> 1 m)	0,2			
34	B	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
35					partie haute (> 1 m)	0,1			
36	C	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
37					partie haute (> 1 m)	0,7			
38	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
39					partie haute (> 1 m)	0,6			
40	E	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
41					partie haute (> 1 m)	0,7			
42	F	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
43					partie haute (> 1 m)	0,7			
44		Plafond	bois	Peinture	mesure 1	0,3		0	
45					mesure 2	0,5			
46	A	Porte intérieure (P1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
47					partie haute (> 1 m)	0,5			
48	A	Huisserie Porte intérieure (P1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
49					partie haute (> 1 m)	0,6			
50	A	Porte extérieure (P1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
51					partie haute (> 1 m)	0,2			
52	A	Huisserie Porte extérieure (P1)	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
53					partie haute (> 1 m)	0,1			
54	B	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
55					partie haute (> 1 m)	0,2			
56	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
57					partie haute (> 1 m)	0,4			
58		Faux Limon	Bois	Vernis	mesure 1	0,3		0	
59					mesure 2	0,6			
60		Crémaillère	Bois	Vernis	mesure 1	0,7		0	
61					mesure 2	0,2			
62		Marches	Bois	Vernis	mesure 1	0,2		0	
63					mesure 2	0,6			
64		Contremarches	Bois	Vernis	mesure 1	0,2		0	
65					mesure 2	0,7			
66		Balustre	Bois	Vernis	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
67					partie haute (> 1 m)	0,2			
68		Main courante	Bois	Vernis	mesure 1	0,6		0	
69					mesure 2	0,5			
70	A	Embrasure (E1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
71					mesure 2	0,3			

1er étage - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
72	B	Garde corps	Bois	Vernis	mesure 1	0,5		0	
73					mesure 2	0,5			
74					partie basse (< 1 m)	0,7			
75	B	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute (> 1 m)	0,1		0	
76					mesure 3 (> 1 m)	0,4			
77					partie basse (< 1 m)	0,7			
78	B	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute (> 1 m)	0,2		0	
79					partie basse (< 1 m)	0,1			
80					partie haute (> 1 m)	0,4			
81	B	Porte (P2)	bois	peinture	mesure 3 (> 1 m)	0,7		0	
82					partie basse (< 1 m)	0,4			
83					partie haute (> 1 m)	0,2			
84	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
85					partie haute (> 1 m)	0			
86					mesure 3 (> 1 m)	0,6			
87	D	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
88					partie haute (> 1 m)	0,2			
89					D	Porte (P4)			
90	D	Huisserie Porte (P4)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
91					partie haute (> 1 m)	0,3			
92		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
93					mesure 2	0,6			

1er étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 23 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
94		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,2		0	
95					mesure 2	0,3			
96	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,5		0	
97					mesure 2	0,3			
98	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
99					mesure 2	0,7			
100	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
101					mesure 2	0,7			
102	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
103					mesure 2	0,7			
104	A	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
105					partie haute (> 1 m)	0,4			
106	B	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
107					partie haute (> 1 m)	0,5			
108	C	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
109					partie haute (> 1 m)	0,3			
110	D	Mur	plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
111					partie haute (> 1 m)	0,7			
112		Plafond (P1)	Plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
113					mesure 2	0,1			
114	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
115					partie haute (> 1 m)	0,5			
116					mesure 3 (> 1 m)	0,7			
117	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
118					partie haute (> 1 m)	0			
119	D	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	4,2	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
120	D	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
121					partie haute (> 1 m)	0,2			
122	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
123					partie haute (> 1 m)	0,3			
124	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
125					partie haute (> 1 m)	0,5			
126	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
127					partie haute (> 1 m)	0,2			
128	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
129					partie haute (> 1 m)	0,7			
130	D	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
131					partie haute (> 1 m)	0,4			
132	D	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
133					partie haute (> 1 m)	0,6			
134	D	Allège	plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
135					mesure 2	0,6			
136	C	Embrasure (E1)	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
137					mesure 2	0,3			
183	C	Garde corps	métal	peinture	mesure 1	1,5	Non dégradé	1	

1er étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 23 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
138		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,6		0	
139					mesure 2	0,7			
140	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,3		0	
141					mesure 2	0,1			
142	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
143					mesure 2	0,5			
144	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
145					mesure 2	0,3			
146	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
147					mesure 2	0,4			
148	A	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
149					partie haute (> 1 m)	0,5			
150	B	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1 m)	0		0	
151					partie haute (> 1 m)	0,4			

152	C	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
153					partie haute (> 1 m)	0			
154	D	Mur	plâtre	tapisserie	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
155					partie haute (> 1 m)	0,6			
156	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
157					partie haute (> 1 m)	0,1			
158	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
159					partie haute (> 1 m)	0			
160	B	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
161					partie haute (> 1 m)	0,4			
162	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
163					partie haute (> 1 m)	0,7			
164		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
165					mesure 2	0,7			
166	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
167					partie haute (> 1 m)	0,2			
168	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
169					partie haute (> 1 m)	0,4			
170	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
171					partie haute (> 1 m)	0,2			
172	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
173					partie haute (> 1 m)	0,1			
174	D	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
175					partie haute (> 1 m)	0,2			
176	D	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
177					partie haute (> 1 m)	0,4			
178	D	Allège	plâtre	Peinture	mesure 1	0,2		0	
179					mesure 2	0			
180	C	Embrasure (E1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
181					mesure 2	0,6			
182	C	Garde corps	métal	peinture	mesure 1	1,2	Non dégradé	1	

1er étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
184		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,1		0	
185					mesure 2	0,4			
186	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
187					mesure 2	0,2			
188	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
189					mesure 2	0,2			
190	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
191					mesure 2	0,4			
192	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
193					partie haute (> 1 m)	0,2			
194	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
195					partie haute (> 1 m)	0,2			
196	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
197					partie haute (> 1 m)	0,4			
198	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
199					partie haute (> 1 m)	0			
200		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
201					mesure 2	0,7			
202	B	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	4.1	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
203	B	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
204					partie haute (> 1 m)	0,2			
205	C	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	4.6	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
206	C	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
207					partie haute (> 1 m)	0,2			
208	C	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
209					partie haute (> 1 m)	0,4			
210	C	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	mesure 3 (> 1 m)	0,2		0	
211					partie basse (< 1 m)	0,5			
212					partie haute (> 1 m)	0,1			

1er étage - Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 10 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
213		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,4		0	
214					mesure 2	0,4			
215	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
216					mesure 2	0,5			
217	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
218					mesure 2	0,7			
219	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,6		0	
220					mesure 2	0,4			
221	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,6		0	
222					mesure 2	0,2			
223	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
224					partie haute (> 1 m)	0,2			
225	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
226					partie haute (> 1 m)	0,5			
227	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
228					partie haute (> 1 m)	0,6			
229	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
230					partie haute (> 1 m)	0,7			
231	B	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
232					partie haute (> 1 m)	0,6			
233	B	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
234					partie haute (> 1 m)	0,4			
235	C	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
236					partie haute (> 1 m)	0,5			
237	C	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
238					partie haute (> 1 m)	0			

239	B	Allège	plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
240					mesure 2	0,6			
241	C	Allège	plâtre	Peinture	mesure 1	0,5		0	
242					mesure 2	0,4			
243	B	Embrasure (E1)	plâtre	peinture	mesure 1	5,8	Dégradé (Ecaillage)	3	
244	C	Embrasure (E2)	plâtre	peinture	mesure 1	0,4	Dégradé (Ecaillage)	3	
245					mesure 2	5,9			
246		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
247					mesure 2	0,4			
533	B	Garde corps	métal	peinture	mesure 1	1,1	Non dégradé	1	
534	C	Garde corps	métal	peinture	mesure 1	1,5	Non dégradé	1	

1er étage - Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 25 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
248		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,3		0	
249					mesure 2	0,6			
250	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
251					mesure 2	0,2			
252	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
253					mesure 2	0,4			
254	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
255					mesure 2	0,2			
256	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,1		0	
257					mesure 2	0,7			
258	E	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
259					mesure 2	0,2			
260	F	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,1		0	
261					mesure 2	0,4			
262	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
263					partie haute (> 1 m)	0,3			
264	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
265					partie haute (> 1 m)	0,2			
266	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
267					partie haute (> 1 m)	0,7			
268	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
269					partie haute (> 1 m)	0,1			
270	E	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
271					partie haute (> 1 m)	0,4			
272	F	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
273					partie haute (> 1 m)	0,4			
274		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
275					mesure 2	0,6			
276	B	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
277					partie haute (> 1 m)	0,1			
278	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
279					partie haute (> 1 m)	0,3			
280	B	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
281					partie haute (> 1 m)	0,1			
282	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
283					partie haute (> 1 m)	0,7			
284	C	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
285					partie haute (> 1 m)	0,4			
286	C	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
287					partie haute (> 1 m)	0,6			
326	B	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
327					partie haute (> 1 m)	0,5			
328	B	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
329					partie haute (> 1 m)	0,6			
330	B	Garde corps	métal	peinture	mesure 1	1,1	Non dégradé	1	
331	B	Allège	plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
332					mesure 2	0,3			
333	B	Embrasure (E1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,5		0	
334					mesure 2	0,6			

1er étage - Placard hall

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
288		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,7		0	
289					mesure 2	0,4			
290	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
291					mesure 2	0			
292	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
293					mesure 2	0,6			
294	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,6		0	
295					mesure 2	0,4			
296	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
297					mesure 2	0,7			
298	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
299					partie haute (> 1 m)	0,2			
300	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
301					partie haute (> 1 m)	0,5			
302	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
303					partie haute (> 1 m)	0,2			
304	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
305					partie haute (> 1 m)	0,5			
306		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0		0	
307					mesure 2	0,1			
308	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
309					partie haute (> 1 m)	0,3			
310	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
311					partie haute (> 1 m)	0,7			

1er étage - Placard salon

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
312		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,4		0	
313	mesure 2				0,6				
314	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
315					partie haute (> 1 m)	0,7			
316	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
317					partie haute (> 1 m)	0,1			
318	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
319					partie haute (> 1 m)	0,3			
320		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,7		0	
321	mesure 2				0,2				
322	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
323					partie haute (> 1 m)	0,6			
324	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
325					partie haute (> 1 m)	0,2			

1er étage - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
335		Sol (S1)	bois	Moquette collée	mesure 1	0,7		0	
336	mesure 2				0,2				
337	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,3		0	
338					mesure 2	0,7			
339	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,1		0	
340					mesure 2	0,3			
341	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
342					mesure 2	0,4			
343	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
344					mesure 2	0,5			
345	E	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
346					mesure 2	0,2			
347	F	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,5		0	
348					mesure 2	0,5			
349	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
350					partie haute (> 1 m)	0,6			
351	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
352					partie haute (> 1 m)	0,1			
353	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
354					partie haute (> 1 m)	0,1			
355	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
356					partie haute (> 1 m)	0,3			
357	E	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
358					partie haute (> 1 m)	0,4			
359	F	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
360					partie haute (> 1 m)	0,6			
-	A	Mur inférieur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur inférieur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur inférieur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
361		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,2		0	
362	mesure 2				0,5				
-		Conduit ventilation	amiante ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

1er étage - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
363		Sol (S1)	bois	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,4		0	
364	mesure 2				0,4				
365	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
366					mesure 2	0,6			
367	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
368					mesure 2	0,2			
369	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,3		0	
370					mesure 2	0,6			
371	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
372					mesure 2	0,7			
373	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
374					partie haute (> 1 m)	0,2			
375	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
376					partie haute (> 1 m)	0,2			
377	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
378					partie haute (> 1 m)	0			
379	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
380					partie haute (> 1 m)	0,2			
381		Plafond (P1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,3		0	
382					mesure 2	0			
383	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
384					partie haute (> 1 m)	0,2			
385	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
386					partie haute (> 1 m)	0,3			
-		Conduit ventilation	amiante ciment		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		évacuation wc	PVC		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

1er étage - Escaliers combles

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
387		Sol (S1)	bois	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,4		0	
388	mesure 2				0,6				
389	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	

390					mesure 2	0,4			
391	A	Mur	lambris bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
392					partie haute (> 1 m)	0,2			
393	B	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
394					partie haute (> 1 m)	0			
395	C	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
396					partie haute (> 1 m)	0,4			
397	D	Mur	Plâtre	Tapiserie	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
398					partie haute (> 1 m)	0,5			
399		Plafond (P1)	lambris bois	Peinture	mesure 1	0,7		0	
400					mesure 2	0,7			
401		Faux Limon	bois	Peinture	mesure 1	0,5		0	
402					mesure 2	0,7			
403		Crémaillère	bois	Peinture	mesure 1	0,1		0	
404					mesure 2	0,3			
405		Marches	Bois	Peinture	mesure 1	0		0	
406					mesure 2	0,3			
407	D	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
408					partie haute (> 1 m)	0,7			
409	D	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
410					partie haute (> 1 m)	0,3			

1er étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 29 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
411		Sol (S1)	bois	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,3		0	
412					mesure 2	0,3			
413	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
414					mesure 2	0,2			
415	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
416					mesure 2	0,4			
417	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
418					mesure 2	0,6			
419	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
420					mesure 2	0,4			
421	E	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,5		0	
422					mesure 2	0,3			
423	F	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,6		0	
424					mesure 2	0,4			
425	A	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
426					partie haute (> 1 m)	0,7			
427	B	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
428					partie haute (> 1 m)	0,2			
429	C	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
430					partie haute (> 1 m)	0,5			
431	D	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
432					partie haute (> 1 m)	0,2			
433	E	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0		0	
434					partie haute (> 1 m)	0,5			
435	F	Mur	plâtre	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
436					partie haute (> 1 m)	0,2			
437		Plafond (P1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,3		0	
438					mesure 2	0,4			
439	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
440					partie haute (> 1 m)	0,4			
441	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
442					partie haute (> 1 m)	0,7			
443	B	Porte intérieure (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
444					partie haute (> 1 m)	0			
445	B	Huisserie Porte intérieure (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
446					partie haute (> 1 m)	0,1			
447	B	Porte extérieure (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
448					partie haute (> 1 m)	0,5			
449	B	Huisserie Porte extérieure (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
450					partie haute (> 1 m)	0,2			
451	B	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
452					partie haute (> 1 m)	0,4			
453	B	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
454					partie haute (> 1 m)	0,5			
455	B	Embrasure (E1)	plâtre	peinture	mesure 1	0,4		0	
456					mesure 2	0,3			
457	C	Mur inférieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
458					partie haute (> 1 m)	0,2			
459	D	Mur inférieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
460					partie haute (> 1 m)	0,6			
461	E	Mur inférieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,7		0	
462					partie haute (> 1 m)	0,4			
463	F	Embrasure (E2)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
464					mesure 2	0,6			
491	B	Marches	Béton	Peinture	mesure 1	0,4		0	
492					mesure 2	0,7			
493	B	Contremarches	Béton	Peinture	mesure 1	0,2		0	
494					mesure 2	0,5			

1er étage - Verrière

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-	A	Mur	Crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	Mur	Crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	Mur	Crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	Mur	Crépi		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
465	B	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	partie mobile	0,5		0	
466					Huisserie	0,5			
467	B	Fenêtre extérieure (F1)	Métal	Peinture	partie mobile	0,2		0	
468					Huisserie	0,2			
469	C	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	partie mobile	0,7		0	

470					Huisserie	0,7			
471	C	Fenêtre extérieure (F2)	Métal	Peinture	partie mobile	0,1		0	
472					Huisserie	0,1			
473	D	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	partie mobile	0,2		0	
474					Huisserie	0,4			
475	D	Fenêtre extérieure (F3)	Métal	Peinture	partie mobile	0,5		0	
476					Huisserie	0,2			
477	D	Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,3		0	
478					partie haute (> 1 m)	0			
479	D	Huisserie Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
480					partie haute (> 1 m)	0,1			
481	D	Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
482					partie haute (> 1 m)	0,4			
483	D	Huisserie Porte extérieure (P1)	Métal	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
484					partie haute (> 1 m)	0,1			
485	A	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,5		0	
486					partie haute (> 1 m)	0,7			
487	A	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
488					partie haute (> 1 m)	0,1			
489	D	Défenses	métal	peinture	mesure 1	0,2		0	
490					mesure 2	0,7			

1er étage - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
495		Sol (S1)	parquet bois	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,7		0	
496					mesure 2	0,4			
497	A	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0		0	
498					mesure 2	0,5			
499	B	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
500					mesure 2	0,4			
501	C	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,2		0	
502					mesure 2	0,2			
503	D	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,1		0	
504					mesure 2	0,3			
505	E	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,4		0	
506					mesure 2	0,6			
507	F	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,7		0	
508					mesure 2	0,2			
509	F	Porte intérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,1		0	
510					partie haute (> 1 m)	0,5			
511					mesure 3 (> 1 m)	0,4			
512	F	Huisserie Porte intérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
513					partie haute (> 1 m)	0,6			
514	F	Porte extérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
515					partie haute (> 1 m)	0,2			
516	F	Huisserie Porte extérieure (P1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,6		0	
517					partie haute (> 1 m)	0,6			
518	F	Volet intérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
519					partie haute (> 1 m)	0,4			
520	F	Volet extérieur	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,4		0	
521					partie haute (> 1 m)	0,7			
522	F	Embrasure (E1)	plâtre	Peinture	mesure 1	0,1		0	
523					mesure 2	0,3			
524		Plafond (P1)	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,4		0	
525					mesure 2	0,2			
-	B	Mur inférieur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur inférieur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
-	F	Mur inférieur	Plâtre	faïence	Non mesurée	-		NM	Partie non visée par la réglementation
530	A	Porte intérieure (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	3,9	Etat d'usage (Traces de chocs)	2	
531	A	Huisserie Porte intérieure (P2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1 m)	0,2		0	
532					partie basse (< 1 m)	0,4			

1er étage - Terrasse

Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

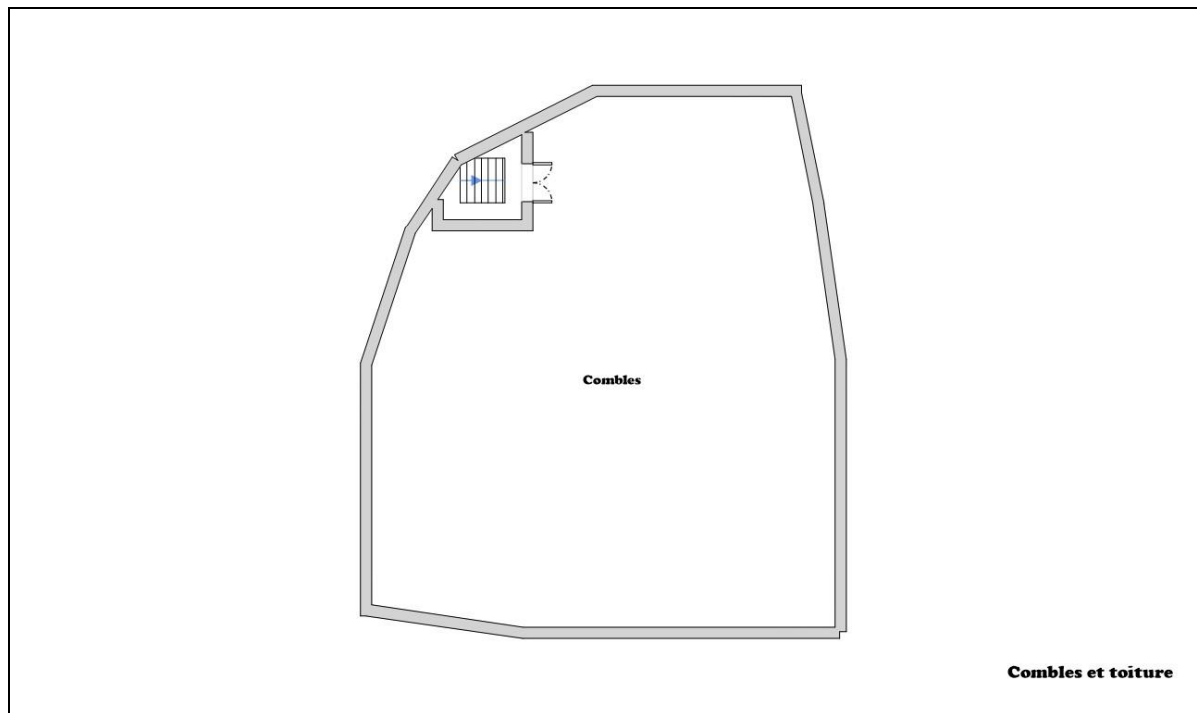
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
526		Sol (S1)	Bois	vernis	mesure 1	0,7		0	
527					mesure 2	0,6			
528		Garde corps	Bois et métal	peinture	mesure 1	0,4		0	
529					mesure 2	0,4			

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage





6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	289	20	257	5	5	2
%	100	6,9 %	88,8 %	1,7 %	1,7 %	0,7 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 14/03/2022).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Fait à **IZEAUX**, le **15/03/2021**

Par : **DELCAMPE Corinne**



7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au

plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;

- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** : <http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** : <http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** : <http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**

- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchés.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 2021-03-1593-ASSAILLI
Date du repérage : 15/03/2021

Références réglementaires

Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 5 rue Albert Reynier Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : . 38140 IZEAUX Références cadastrales non communiquées
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété
Type de logement : MI
Fonction principale du bâtiment : Habitation (maison individuelle)
Date de construction : < 1997

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... M. ASSAILLI Sylvain Adresse : 50 montée de la Croix Blanche 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE
Le commanditaire	Nom et prénom : ... M. ASSAILLI Sylvain Adresse : 50 montée de la Croix Blanche 38080 SAINT-ALBAN-DE-ROCHE

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DELCAMPE Corinne	Opérateur de repérage	ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint- Rémy-lès-Chevreuse	Obtention : 07/10/2016 Échéance : 06/10/2021 N° de certification : 16-742

Raison sociale de l'entreprise : **AtooDiag - SAS Delcampe** (Numéro SIRET : **50336327700016**)
Adresse : **147 Chemin des Matières, 38440 CHATONNAY**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA ASSURANCES**
Numéro de police et date de validité : **7469056404 / 01/04/2021**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 15/03/2021, remis au propriétaire le 15/03/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 21 pages, la conclusion est située en page 2.

Sommaire

1 Les conclusions

2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses

3 La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage

5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse

6 Signatures

7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur :
 - Conduit en fibres-ciment (1er étage - Wc) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Conduit en fibres-ciment (Combles - Combles) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Conduit en fibres-ciment (Combles - Combles) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Conduit en fibres-ciment (Combles - Combles) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
 - Mitres en fibres-ciment (Parties extérieures Toiture) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

Adresse :

Numéro de l'accréditation Cofrac :

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.»

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calorifugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement durs (plaques de menuiseries)
	Revêtement durs (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
Coffrage perdu	
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Coffres verticaux	Enduits projetés
	Panneaux de cloisons
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses)
	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
4. Eléments extérieurs	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
	Panneaux (fibres-ciment)
Conduits en toiture et façade	Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée - Entrée,
 1er étage - Hall,
 1er étage - Placard hall,
 1er étage - Cuisine,
 1er étage - Chambre 1,
 1er étage - Chambre 2,
 1er étage - Séjour,
 1er étage - Salon,

1er étage - Placard salon,
 1er étage - Dégagement,
 1er étage - Salle de bain,
 1er étage - Wc,
 1er étage - Chambre 3,
 1er étage - Escaliers combles,
 1er étage - Verrière,
 1er étage - Terrasse,
 Combles - Combles

Localisation	Description
Rez de chaussée - Entrée	Sol : parquet bois et vernis Plinthes A, B, C, D, F : bois et peinture Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : bois et Peinture Porte (P1) A : Bois et Vernis Porte (P2) B : bois et peinture Faux Limon : Bois et Vernis Crémaillère : Bois et Vernis Marches : Bois et Vernis Contremarches : Bois et Vernis Balustre : Bois et Vernis Main courante : Bois et Vernis Embrasure (E1) A : plâtre et peinture Défenses D : métal et peinture
1er étage - Hall	Garde corps : Bois et Vernis Sol : Bois et Moquette collée Porte (P1) B : bois et peinture Porte (P2) B : bois et peinture Porte (P3) D : bois et peinture Porte (P4) D : bois et peinture Plafond : Plâtre et Peinture
1er étage - Placard hall	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes A, B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture
1er étage - Cuisine	Sol (S1) : parquet bois et revêtement plastique (lino) Plinthes A, B, C, D, E, F : bois et peinture Porte (P1) F : Bois et Peinture Volet F : Bois et Peinture Embrasure (E1) F : plâtre et Peinture Plafond (P1) : Plâtre et Peinture Mur inférieur B, C, F : Plâtre et faïence
1er étage - Chambre 1	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes A, B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Tapisserie Plafond (P1) : Plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) D : bois et peinture Fenêtre (F1) C : bois et Peinture Volet D : Bois et Peinture Allège D : plâtre et Peinture Embrasure (E1) C : plâtre et peinture Garde corps C : métal et peinture
1er étage - Chambre 2	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes A, B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et tapisserie Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) B : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture Fenêtre (F1) C : bois et Peinture Volet D : Bois et Peinture Allège D : plâtre et Peinture Embrasure (E1) C : plâtre et peinture Garde corps C : métal et peinture
1er étage - Séjour	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes A, B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Volet B, C : Bois et Peinture Allège B, C : plâtre et Peinture Embrasure (E1) B : plâtre et peinture Embrasure (E2) C : plâtre et peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture

Localisation	Description
1er étage - Salon	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes A, B, C, D, E, F : bois et peinture Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et Peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et Peinture Porte (P1) C : bois et peinture Volet B : Bois et Peinture Garde corps B : métal et peinture Allège B : plâtre et Peinture Embrasure (E1) B : plâtre et peinture
1er étage - Placard salon	Sol (S1) : bois et Moquette collée Mur A, B, C : plâtre et Peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture
1er étage - Dégagement	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture Porte (P1) B : bois et peinture Porte (P2) C : bois et peinture Porte (P3) C : bois et peinture
1er étage - Salle de bain	Sol (S1) : bois et Moquette collée Plinthes A, B, C, D, E, F : bois et peinture Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et Peinture Mur inférieur A, B, C : Plâtre et faïence Plafond (P1) : plâtre et peinture Conduit ventilation : amiante ciment
1er étage - Wc	Sol (S1) : bois et revêtement plastique (lino) Plinthes A, B, C, D : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond (P1) : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Conduit ventilation : amiante ciment évacuation wc : PVC
1er étage - Chambre 3	Sol (S1) : bois et revêtement plastique (lino) Plinthes A, B, C, D, E, F : bois et peinture Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et Peinture Plafond (P1) : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) B : Bois et Peinture Volet B : Bois et Peinture Embrasure (E1) B : plâtre et peinture Mur inférieur C, D, E : Bois et Peinture Embrasure (E2) F : Plâtre et Peinture Marches B : Béton et Peinture Contremarches B : Béton et Peinture
1er étage - Escaliers combles	Sol (S1) : bois et revêtement plastique (lino) Plinthes D : bois et peinture Mur A : lambris bois et Peinture Mur B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond (P1) : lambris bois et Peinture Faux Limon : bois et Peinture Crémaillère : bois et Peinture Marches : Bois et Peinture Porte (P1) D : bois et peinture
1er étage - Verrière	Mur A, B, C, D : Crépi Fenêtre (F1) B : Métal et Peinture Fenêtre (F2) C : Métal et Peinture Fenêtre (F3) D : Métal et Peinture Porte (P1) D : Métal et Peinture Porte (P2) A : bois et peinture Défenses D : métal et peinture
1er étage - Terrasse	Sol (S1) : Bois et vernis Garde corps : Bois et métal et peinture
Combles - Combles	Sol : Bois Plinthes : Pisé et pierres Plafond : tuiles sur charpente bois Porte (P1) : Bois et Vernis conduit cheminée (C1) : béton conduit cheminée (C2) : béton conduit ventilation (C1) : amiante ciment conduit ventilation (C2) : amiante ciment conduit ventilation (C3) : amiante ciment Fenêtre (F1) : Bois et Vernis Fenêtre (F2) : Bois et Vernis

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 01/02/2021

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 15/03/2021

Heure d'arrivée : 08 h 00

Durée du repérage : 03 h 25

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M ASSAILLI

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6




5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B


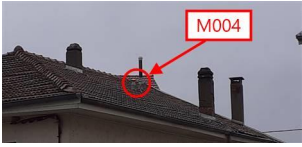
Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
1er étage - Wc	<u>Identifiant:</u> M005 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-III-RF)	Néant
Combles - Combles	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	Néant
	<u>Identifiant:</u> M002 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	Néant
	<u>Identifiant:</u> M003 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	Néant
Parties extérieures Toiture	<u>Identifiant:</u> M004 <u>Description:</u> Mitres en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	EP (Z-II-RF)	Néant

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
1er étage - Wc	<p>Identifiant: M005 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	<p>Matériau non dégradé</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Combles - Combles	<p>Identifiant: M001 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
	<p>Identifiant: M002 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
	<p>Identifiant: M003 Description: Conduit en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	
Parties extérieures Toiture	<p>Identifiant: M004 Description: Mitres en fibres-ciment Liste selon annexe.13-9 du CSP: B</p>	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	<p>Matériau dégradé (étendue ponctuelle)</p> <p>Résultat EP**</p> <p>Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.</p>	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
 ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-


6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

Fait à **IZEAUX**, le **15/03/2021**

Par : **DELCAMPE Corinne**

Signature du représentant :



ANNEXES**Au rapport de mission de repérage n° 2021-03-1593-ASSAILLI****Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



RDC

**Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AtooDiag - SAS Delcampe,
auteur : DELCAMPE Corinne
Dossier n° 2021-03-1593-ASSAILLI du 15/03/2021
Adresse du bien : 5 rue Albert Reynier 38140 IZEAUX**

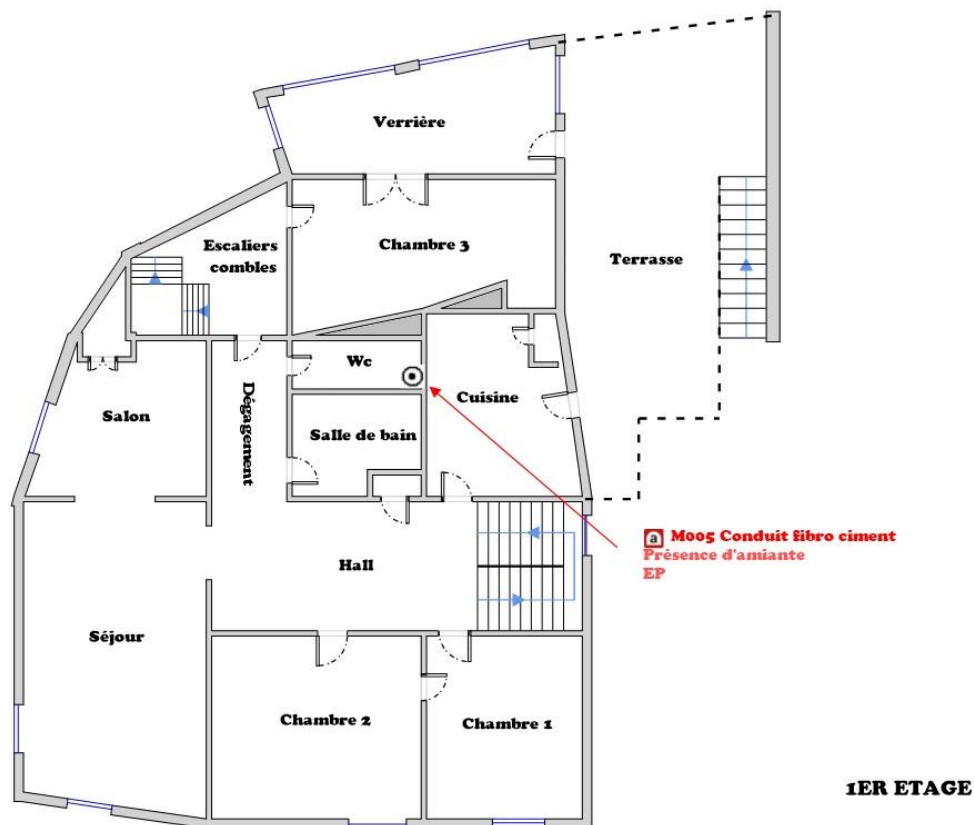


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : Atoodiag - SAS Delcampe,
auteur : DELCAMPE Corinne
Dossier n° 2021-03-1593-ASSAILLI du 15/03/2021
Adresse du bien : 5 rue Albert Reynier 38140 IZEAUX

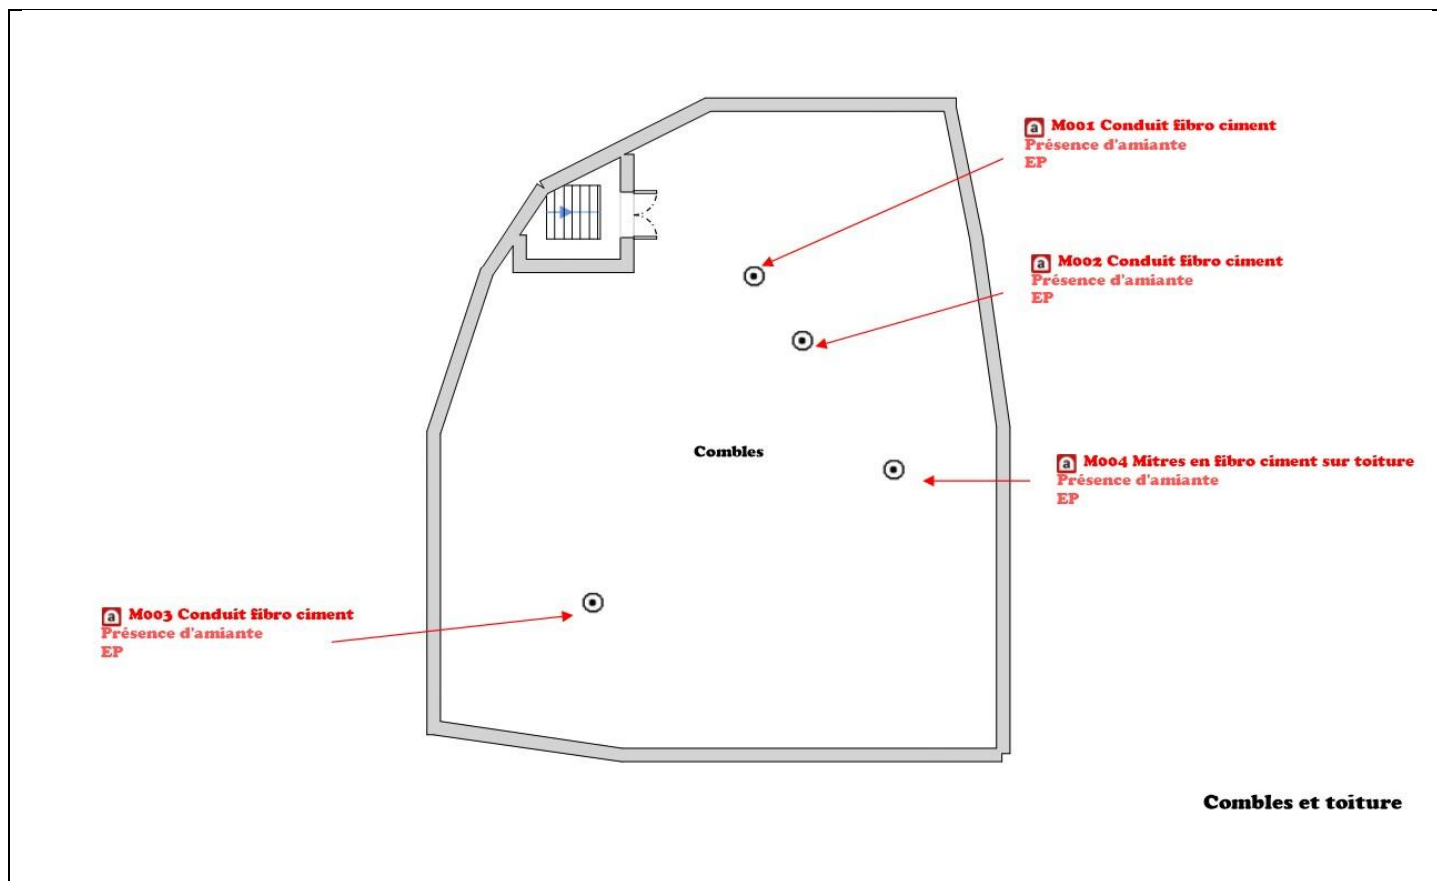



















Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : AtooDiag - SAS Delcampe,
auteur : DELCAMPE Corinne
Dossier n° 2021-03-1593-ASSAILLI du 15/03/2021
Adresse du bien : 5 rue Albert Reynier 38140 IZEAUX


Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	<p>Nom du propriétaire : M. ASSAILLI Sylvain Adresse du bien : 5 rue Albert Reynier 38140 IZEAUX</p>
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

Photos

	<p>Photo n° PhA001 Localisation : Combles - Combles Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : M001 Conduit fibro ciment</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Photo n° PhA002 Localisation : Combles - Combles Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : M002 Conduit fibro ciment</p>
	<p>Photo n° PhA003 Localisation : Combles - Combles Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : M003 Conduit fibro ciment</p>
	<p>Photo n° PhA004 Localisation : Parties extérieures Toiture Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Mitres en fibres-ciment Localisation sur croquis : M004 Mitres en fibro ciment sur toiture</p>
	<p>Photo n° PhA005 Localisation : 1er étage - Salle de bain Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : M005 Conduit ventilation fibro ciment</p>

	<p>Photo n° PhA006 Localisation : 1er étage - Wc Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment Description : Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : M005 Conduit fibro ciment</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	-	-	-

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A


1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air


Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations


Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

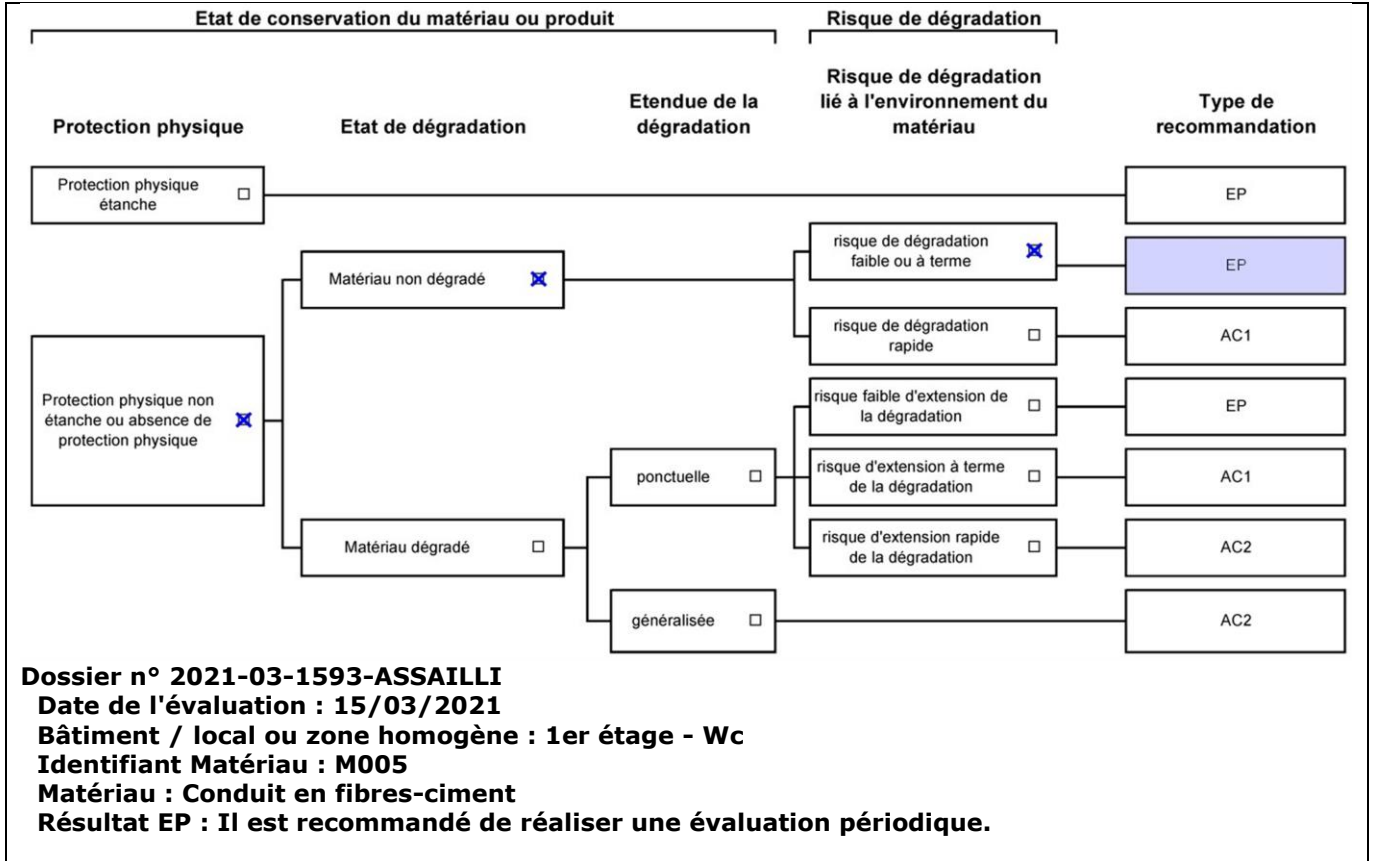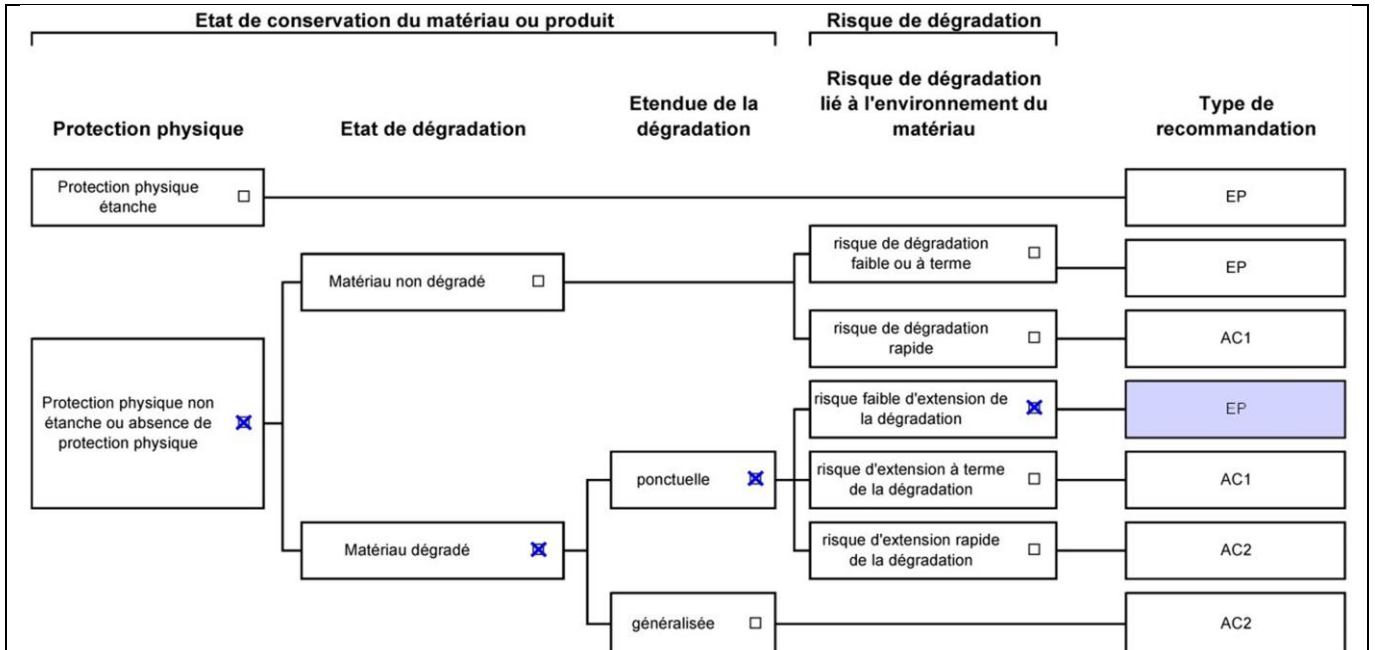Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B







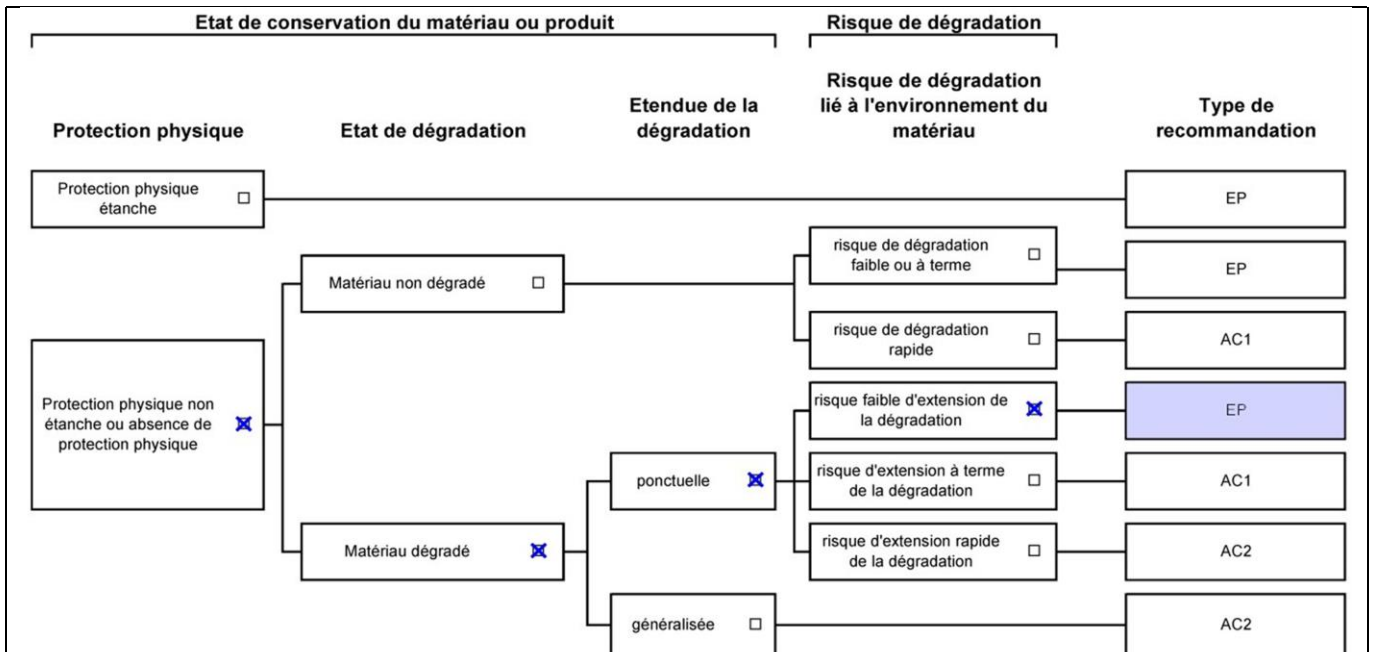Dossier n° 2021-03-1593-ASSAILLI
Date de l'évaluation : 15/03/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Combles - Combles
Identifiant Matériau : M001
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.



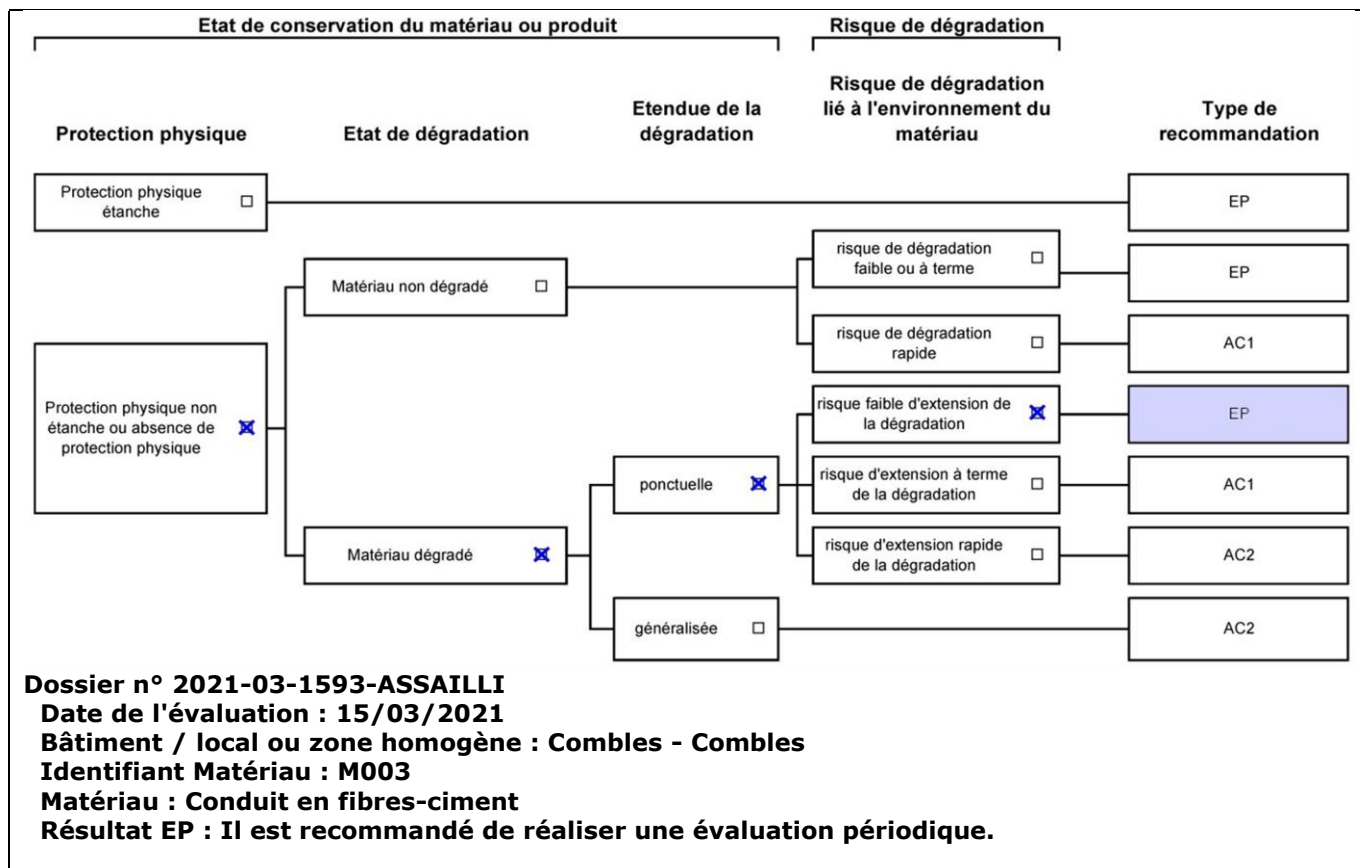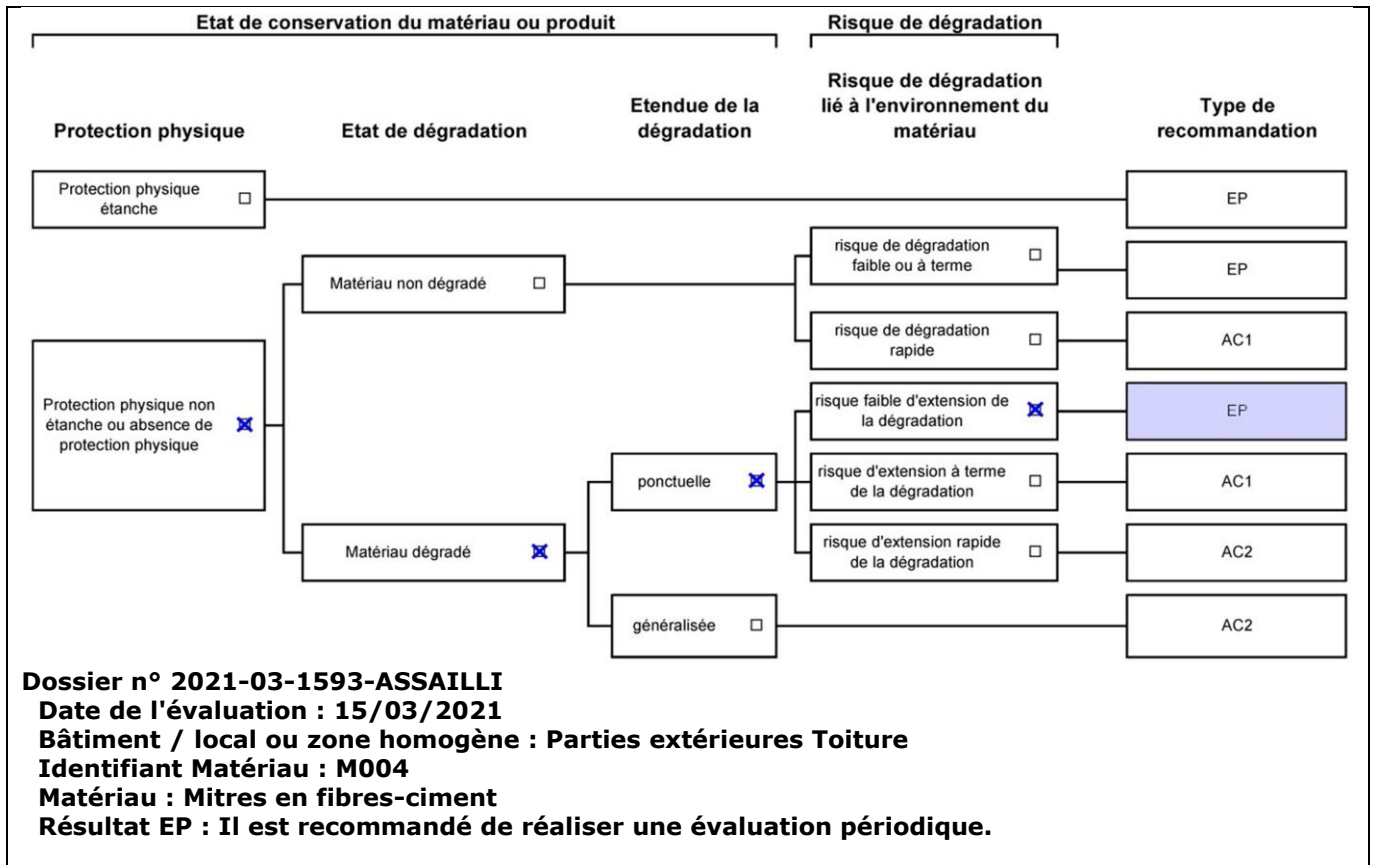Dossier n° 2021-03-1593-ASSAILLI
Date de l'évaluation : 15/03/2021
Bâtiment / local ou zone homogène : Combles - Combles
Identifiant Matériau : M002
Matériau : Conduit en fibres-ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.





Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »**, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 2021-03-1593-
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
 Date du repérage : 15/03/2021
 Heure d'arrivée : 08 h 00
 Durée du repérage : 03 h 25

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : **Maison individuelle**

Adresse :

Commune :

Département : **Isère**

Référence cadastrale : **Références cadastrales non communiquées**, identifiant fiscal : **NC**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : **Ensemble de la propriété**

Année de construction : **< 1997**

Année de l'installation : **< 1997**

Distributeur d'électricité :

Parties du bien non visitées : **Néant**

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone et adresse internet : . **Non communiqués**

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom :

Adresse :

C. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **DELCAMPE Corinne**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **AtooDiag - SAS Delcampe**

Adresse : **147 Chemin des Matières**

..... **38440 CHATONNAY**

Numéro SIRET : **50336327700016**

Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA ASSURANCES**

Numéro de police et date de validité : **7469056404 / 01/04/2021**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION** le **09/12/2016** jusqu'au **08/12/2021**. (Certification de compétence **16-742**)

D. – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. – Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte **aucune anomalie** et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'installation intérieure d'électricité ne comporte **aucune anomalie**, mais fait l'objet de **constatations diverses**.
- L'installation intérieure d'électricité **comporte une ou des anomalies**. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'installation intérieure d'électricité **comporte une ou des anomalies**. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de **constatations diverses**.



E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :


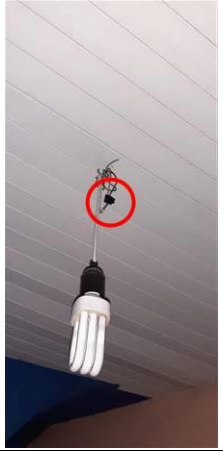

- 1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
- 3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
- 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
- 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
- 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
- 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
- 9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
- 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.


E.3. Les constatations diverses concernent :

- Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
- Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
- Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

F. - Anomalies identifiées

N° Article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
B1.3 b	<p>Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du logement mais dans le local commercial au RDC ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur de la partie privative du logement (Pharmacie boutique RDC)</p>			
B3.3.7 a	<p>Au moins un conduit métallique en montage apparent ou encastré, comportant des conducteurs, n'est pas relié à la terre.</p>	B3.3.7 1	<p>Alors que, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, au moins un conduit métallique en montage apparent ou encastré et contenant des conducteurs n'est pas relié à la terre, la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre : protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA.</p>	
B4.3 b	<p>Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur réglable en courant protégeant des circuits terminaux). Remarques : Présence de fusible(s) de type à puits vissables ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer le(s) fusible(s) de type à tabatière par des protections autorisées (Rez de chaussée - Pharmacie boutique)</p>			

N° Article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
B4.3 h	Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement. Remarques : Présence d'appareillage présentant des traces d'échauffement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les appareils présentant des traces d'échauffement (1er étage - Chambre 3)			
B7.3 d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (1er étage - Salle de bain, 1er étage - Escaliers combles et pharmacie boutique RDC)			
B8.3 b	L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. Remarques : Présence de matériel électrique inadapté à l'usage : douilles chantier ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels inadaptés par du matériel autorisé (1er étage - Chambre 2, 1er étage - Salle de bain, 1er étage - Wc, 1er étage - Chambre 3, Rez de chaussée - Entrée)			

N° Article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre	Photos
B8.3 e	<p>Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.</p> <p>Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés (RDC Cour et RDC pharmacie boutique)</p>			

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. – Informations complémentaires

Article (1)	Libellé des informations
B11 a1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B11 c1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. – Constatations diverses

Constatation type E1. – Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes

Néant

Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 – Annexe C	Motifs
B1.3 c	B1 - Appareil général de commande et de protection Article : Assure la coupure de l'ensemble de l'installation	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
B2.3.1 c	B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) Article : Protection de l'ensemble de l'installation	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C	Motifs
B2.3.1 h	B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) Article : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité)	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
B2.3.1 i	B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) Article : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent	L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
B3.3.1 b	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Élément constituant la prise de terre approprié	Contrôle impossible: élément constituant la prise de terre non visible
B3.3.1 c	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Prises de terre multiples interconnectées même bâtiment.	Contrôle impossible: prises de terre multiples non visibles
B3.3.2 a	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Présence d'un conducteur de terre	Contrôle impossible: Conducteur de terre non visible ou partiellement visible
B3.3.2 b	B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Article : Section du conducteur de terre satisfaisante	Conducteur de terre non visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la section du conducteur de terre

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **15/03/2021**

Etat rédigé à **IZEAUX**, le **15/03/2021**

Par : **DELCAMPE Corinne**

Signature du représentant :



I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance avec le domaine d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B.1	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrification, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.
B.2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrification, voire d'une électrocution.
B.3	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrification, voire d'une électrocution.
B.4	Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
B.5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrification, voire d'une électrocution.
B.6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrification, voire d'une électrocution.
B.7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrification, voire d'électrocution.
B.8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrification, voire d'électrocution.
B.9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrification, voire d'électrocution.
B.10	Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrification, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

Correspondance avec le groupe d'informations (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B.11	<p>Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrification, voire d'électrocution.</p> <p>Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrification, voire l'électrocution.</p> <p>Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrification, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.</p>

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.

Annexe - Photos




	<p>Photo du Compteur électrique</p>
	<p>Photo PhEle001 Libellé de l'anomalie : B1.3 b Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du logement mais dans le local commercial au RDC ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur de la partie privative du logement (Pharmacie boutique RDC)</p>
	<p>Photo PhEle002 Libellé de l'anomalie : B4.3 b Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur réglable en courant protégeant des circuits terminaux). Remarques : Présence de fusible(s) de type à puits vissables ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer le(s) fusible(s) de type à tabatière par des protections autorisées (Rez de chaussée - Pharmacie boutique)</p>



Photo PhEle003

Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.

Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés (RDC Cour et RDC pharmacie boutique)



Photo PhEle004

Libellé de l'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.

Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension (1er étage - Salle de bain, 1er étage - Escaliers combles et pharmacie boutique RDC)



Photo PhEle005

Libellé de l'anomalie : B4.3 h Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement.

Remarques : Présence d'appareillage présentant des traces d'échauffement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les appareils présentant des traces d'échauffement (1er étage - Chambre 3)



Photo PhEle006

Libellé de l'anomalie : B8.3 b L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage.

Remarques : Présence de matériel électrique inadapté à l'usage : douilles chantier ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels inadaptés par du matériel autorisé (1er étage - Chambre 2, 1er étage - Salle de bain, 1er étage - Wc, 1er étage - Chambre 3, Rez de chaussée - Entrée)

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire intervenir un professionnel qualifié pour corriger les anomalies relevées.


Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :







- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

N° : 2021-03-1593- Valable jusqu'au : 14/03/2031 Type de bâtiment : Habitation (appartement) Année de construction : ... Avant 1948 Surface habitable : 107.29 m ² Adresse :	Date (visite) : 15/03/2021 Diagnostiqueur : . DELCAMPE Corinne Certification : ABCIDIA CERTIFICATION n°16-742 obtenue le 09/12/2016 Signature : 
Propriétaire : Nom : Adresse :	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

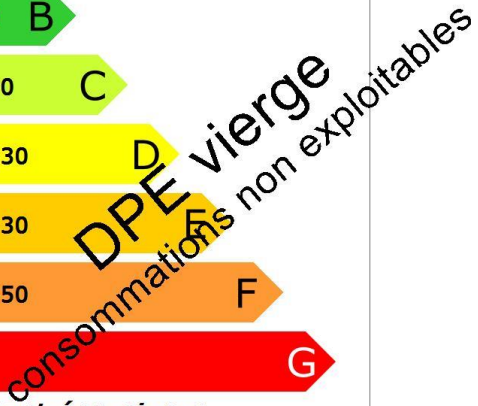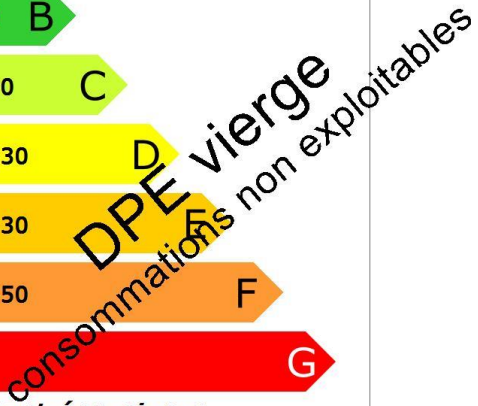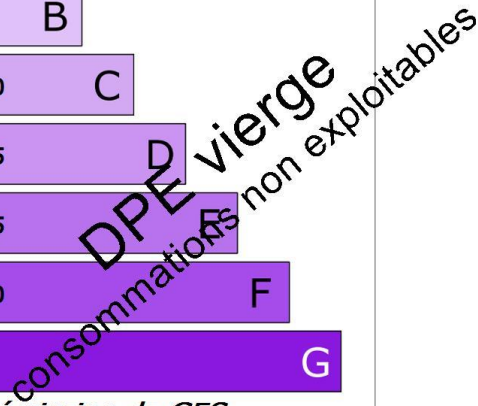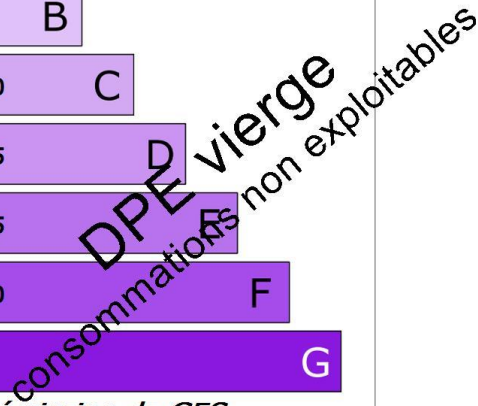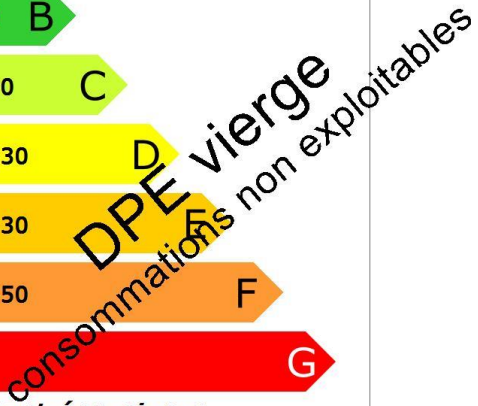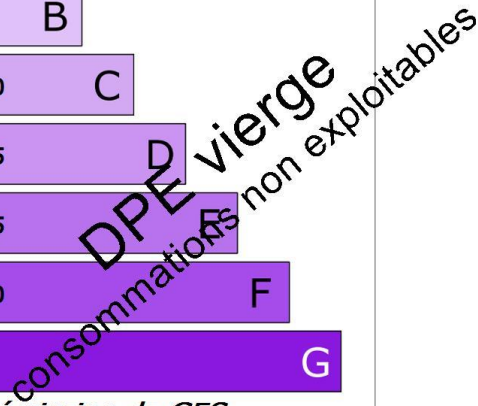Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car le logement est inoccupé depuis trop longtemps

Consommations énergétiques <small>(en énergie primaire)</small> Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	Émissions de gaz à effet de serre <small>(GES)</small> Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement																								
Consommation réelle : - kWh _{EP} /m ² .an	Estimation des émissions : - kg _{éqCO2} /m ² .an																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Logement économe</th> <th style="text-align: center;">Logement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 50 A</td> <td rowspan="7" style="vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">51 à 90 B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">91 à 150 C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">151 à 230 D</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">231 à 330 E</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">331 à 450 F</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 450 G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Logement énergivore</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Logement économe	Logement	≤ 50 A		51 à 90 B	91 à 150 C	151 à 230 D	231 à 330 E	331 à 450 F	> 450 G	Logement énergivore		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Faible émission de GES</th> <th style="text-align: center;">Logement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">≤ 5 A</td> <td rowspan="7" style="vertical-align: middle; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6 à 10 B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11 à 20 C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21 à 35 D</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36 à 55 E</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">56 à 80 F</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> 80 G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Forte émission de GES</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Faible émission de GES	Logement	≤ 5 A		6 à 10 B	11 à 20 C	21 à 35 D	36 à 55 E	56 à 80 F	> 80 G	Forte émission de GES	
Logement économe	Logement																								
≤ 50 A																									
51 à 90 B																									
91 à 150 C																									
151 à 230 D																									
231 à 330 E																									
331 à 450 F																									
> 450 G																									
Logement énergivore																									
Faible émission de GES	Logement																								
≤ 5 A																									
6 à 10 B																									
11 à 20 C																									
21 à 35 D																									
36 à 55 E																									
56 à 80 F																									
> 80 G																									
Forte émission de GES																									

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs : Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur l'extérieur Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur une véranda Briques creuses d'épaisseur 15 cm ou moins non isolé donnant sur un local chauffé	Système de chauffage : Chaudière individuelle fioul installée après 1991	Système de production d'ECS : Chaudière individuelle fioul installée après 1991
Toiture : Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un comble faiblement ventilé		
Menuiseries : Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple Porte(s) bois opaque pleine Fenêtres battantes bois simple vitrage avec volets battants bois Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois simple vitrage et volets battants bois Fenêtres battantes bois simple vitrage sans protection solaire	Système de refroidissement : Néant	Système de ventilation : Naturelle par ouverture des fenêtres
Plancher bas : Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Néant	
Énergies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh _{EP} /m ² .an	
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant		

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquées par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par les équipements installés à demeure.

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, réglez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes),
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires	Crédit d'impôt
Isolation des murs par l'intérieur	Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m ² .K/W.	30%
Isolation de la toiture par l'extérieur	Recommandation : Lors de la réfection de la toiture, envisager la mise en place d'une isolation de la toiture par l'extérieur. Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut choisir un isolant avec un R supérieure à 6 m ² .K/W.	30%
Remplacement fenêtres par du double-vitrage VIR	Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique. Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.	30%
Remplacement de la porte	Recommandation : Il faut remplacer les menuiseries existantes par des menuiseries ayant une meilleure performance thermique. Détail : L'amélioration de la performance thermique des portes et baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée.	30%
Installation d'un programmateur	Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage. Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.	30%
Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/eau	Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/eau. Détail : La pompe à chaleur air/eau prélève la chaleur présente dans l'air extérieur pour chauffer de l'eau, afin d'assurer les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire de votre logement. En remplacement ou en complément de votre chaudière fioul ou gaz, les pompes à chaleur air/eau constituent une alternative économique et écologique aux chaudières classiques, tout en assurant votre confort.	30%
Installation d'une VMC hygroréglable	Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver	

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020, arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2021, une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021) au 31 décembre 2024. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !

www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)**

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **2021-03-1593-** relatif à l'immeuble bâti visité situé au :

Je soussigné, **DELCAMPE Corinne**, technicien diagnostiqueur pour la société **AtooDiag - SAS Delcampe** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	DELCAMPE Corinne	ABCIDIA CERTIFICATION	16-742	06/10/2021
DPE	DELCAMPE Corinne	ABCIDIA CERTIFICATION	16-742	08/12/2021
Gaz	DELCAMPE Corinne	ABCIDIA CERTIFICATION	16-742	06/10/2021
Plomb	DELCAMPE Corinne	ABCIDIA CERTIFICATION	16-742	06/10/2021
Termites	DELCAMPE Corinne	ABCIDIA CERTIFICATION	16-742	08/12/2021
Electricité	DELCAMPE Corinne	ABCIDIA CERTIFICATION	16-742	08/12/2021

- Avoir souscrit à une assurance (AXA ASSURANCES n° 7469056404 valable jusqu'au 01/04/2021) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **IZEAUX**, le **15/03/2021**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Votre Agent Général
M COURCELLE LABROUSSE NICOLAS
2 RUE DES MONTS D OR
69450 ST CYR AU MONT D OR
 **04 72 85 32 32**
 **04 72 85 32 39**



Assurance et Banque

N°ORIAS **10 058 094 (NICOLAS COURCELLE-LABROUSSE)**
Site ORIAS www.orias.fr

SAS ,DELCAMPE ATOODIAG
147 CHEMIN DES MATIERES
LIEU DIT LE BAS MOLLARD
38440 CHATONNAY

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le **17/01/2017**

Vos références

Contrat
7469056404
Client
3104420204

Date du courrier
18 avril 2020

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
DELCAMPE ATOODIAG

Est titulaire du contrat d'assurance n° **7469056404** ayant pris effet le **17/01/2017**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/04/2020** au **01/04/2021** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

Vos références

Contrat

7469056404

Client

3104420204

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
<u>Dont :</u> Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	500 000 € par année d'assurance dont 300 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	150 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

DELCAMPE Corinne
sous le numéro 16-742

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- Amiante** sans mention Prise d'effet : 07/10/2016 Validité : 06/10/2021
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- DPE** individuel Prise d'effet : 09/12/2016 Validité : 08/12/2021
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011
- Gaz** Prise d'effet : 07/10/2016 Validité : 06/10/2021
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
- CREP** Prise d'effet : 07/10/2016 Validité : 06/10/2021
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Termites** Prise d'effet : 09/12/2016 Validité : 08/12/2021
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011
- Electricité** Prise d'effet : 09/12/2016 Validité : 08/12/2021
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification déléguée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - 4 route de la Noue 91190 GIF-SUR -YVETTE - 01 64 46 68 24
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014